

AVVERTENZE PER L'INSTALLAZIONE

La seguente procedura è **OBBLIGATORIA** per la corretta installazione in Italia dell'inverter.
Eeguire dopo l'installazione fisica i passaggi qui sotto descritti.

1. Selezione della lingua italiana nel display

- Selezionare il menu --USER-- sul display.
- Selezionare l'opzione 1:SETUP e digitare la password di default 00000. Quindi entrare nel menu 7.LANGUAGE.
- L'opzione 3.Italia imposta la lingua corretta.

```
--LANGUAGE--  
...  
3: Italia
```

2. Impostazione del paese

- Selezionare il menu --Utente-- sul display.
- Selezionare l'opzione 1:Impostazioni e digitare la password di default 00000.
- Selezionare l'opzione 3.Grid Std e quindi la scelta 4:Italia per impostare come paese l'Italia.
- Selezionare CEI 0.21 o CEI 0.21 ACEA (solo se l'impianto è connesso alla rete gestita da Acea (Areti))

```
--Grid Std--  
...  
4: ITALIA
```

3. Esecuzione del test automatico CEI 0.21

- Selezionare il menu --Utente-- sul display.
- Di seguito l'opzione 1:Impostazioni e digitare la password di default 00000.
- L'opzione 14.Self test esegue l'auto test CEI 0.21 obbligatorio. Attendere il completamento positivo del test.

```
--Impostazioni--  
...  
14: Self test
```

4. Impostare la data e l'orario

- Selezionare il menu --Utente-- sul display.
- Selezionare 1:Impostazioni e digitare la password di default 00000. L'opzione 9:Data/Ora permette di impostare data e ora nel sistema.

```
--Data/Ora --  
Data: 2022-08-30  
Ora : 14.00  
Se: Martedì
```

5. Impostare la pinza CT o il misuratore METER

- Selezionare il menu --Utente-- sul display.
- Di seguito l'opzione 1:Impostazioni e digitare la password di default 0000. Selezionare il menu 1:Impost.Sist e successivamente l'opzione 13:CT o Meter a seconda del dispositivo connesso all'impianto.

```
--CT o Meter --  
1: CT  
2: Meter
```

-Vai alla pagina successiva-


AVVERTENZA

L'utilizzo del sistema richiede la conoscenza delle informazioni di base contenute in questo foglio e nei manuali allegati al prodotto ed è destinata a personale qualificato ad operare.


Per garantire una adeguata assistenza tecnica del prodotto si consiglia di autorizzare il monitoraggio dell'impianto da parte di TS Power s.r.l.

Si prega di seguire la procedura elencata di seguito:


1- Dall'applicazione Solarman Business selezionare l'impianto e cliccare su Authorization

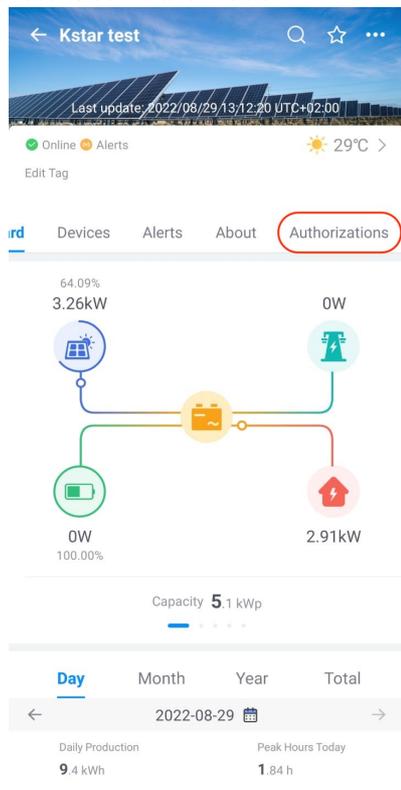


2- Cliccare su "Authorize Business Units"

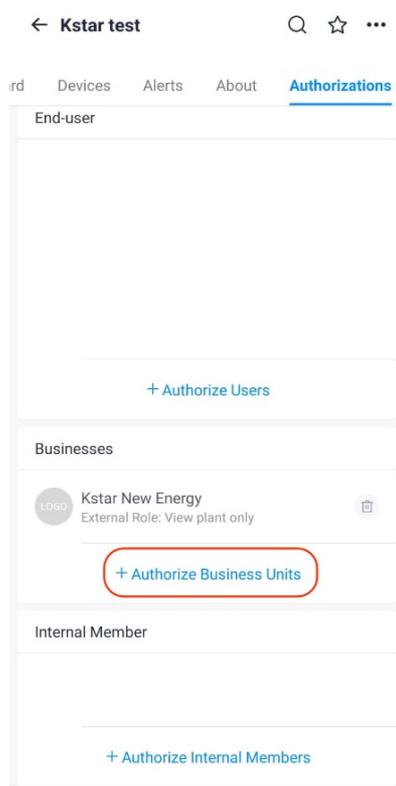

3- Nella nuova finestra toccare su "Click here" per aprire la ricerca

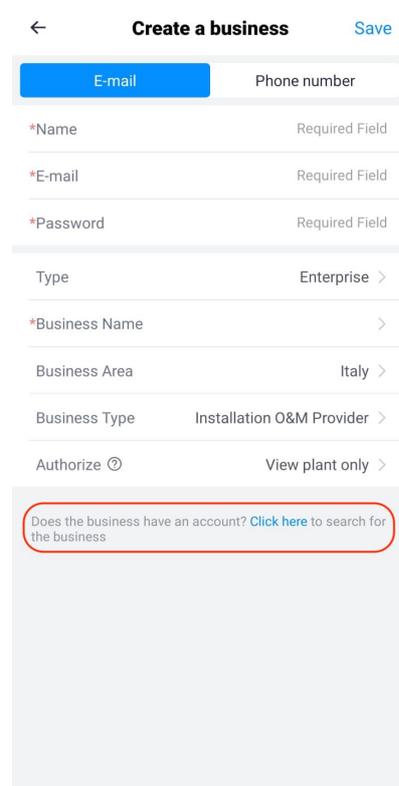

4- Ricercare "TS Power" ed aggiungerlo

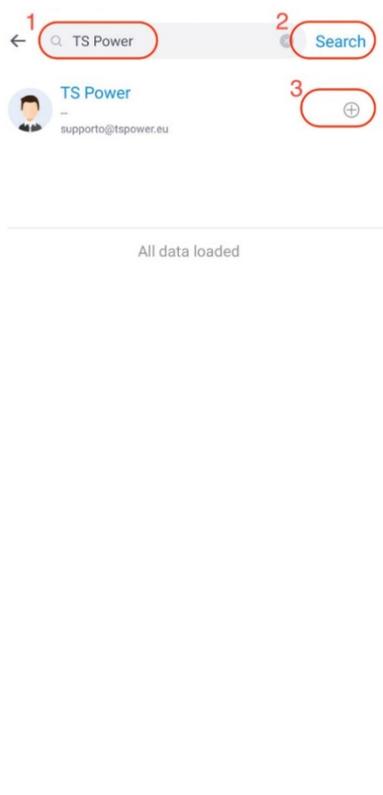

5- Quando richiesto selezionare l'opzione "View+Edit+Delete plant"

